

Wzrost: 180 cm

Waga: 75 kg

Temperatura: 36,6 °C

ciężar ciała: 75 kg

ciężar ciała: 75 kg


ZESTAW ZŁĄCZONO- POMIAROWY SZKOŁY
ZK1a/1PP NR. KAT.PP.01.02. ZPUE

ZESTAW ZŁĄCZONO- POMIAROWY SALI GIMNASTYCZNEJ
ZK1a/1PP NR. KAT.PP.01.02. ZPUE

TG SALI GIMNASTYCZNEJ

TG SZKOŁY

Pi= 143,79 kW
Ps= 97,04 kW
Is= 150,78 A

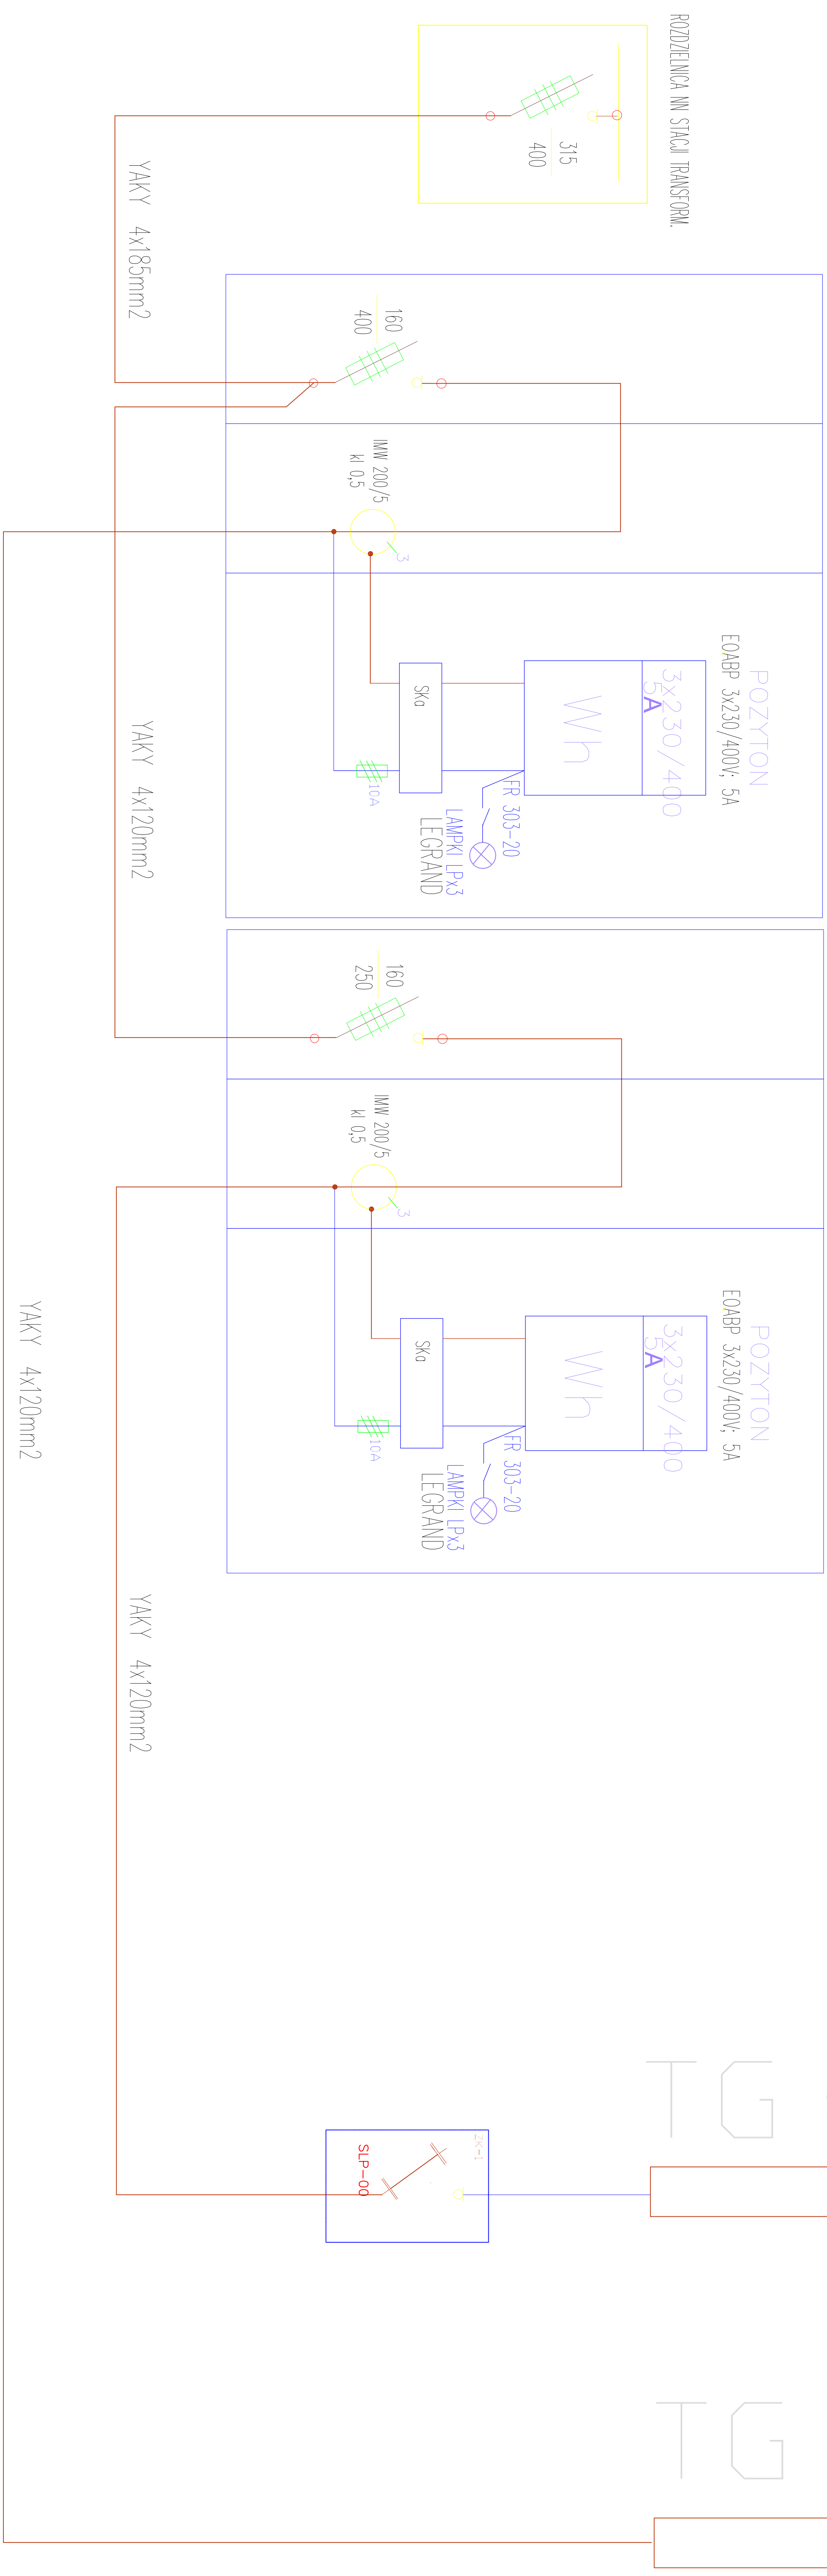

Opracował:				Inwestor:	
Projektował:	mgr inż. Jan Kaczmarzyk				
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Lewandowski			Nr upr.: 475/73/Lm St-138/73	
Nazwisko: 20.06.08 20.06.08					
Podpis:				Gmina Dobra	
Temat opracowania: Sala sportowa w Dobrej - Długa Wieś.					
Nazwa rys SCHEMAT ZASILANIA				Rew:	Skala:
Nr rys:				8	